
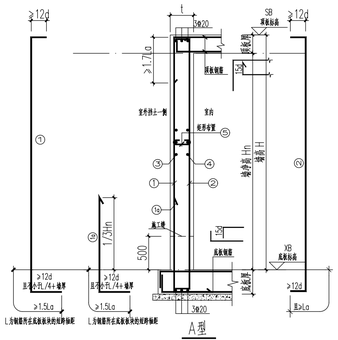



A型

注：1、在人防区，图中锚固长度L_a应为人防锚固长度L_aF。
2、仅在人防区时⑤号筋采用梅花型布置，其余采用矩形布置。
3、地下室顶板、底板与墙体施工缝处交接处做法详
详地下室结构设计总说明。

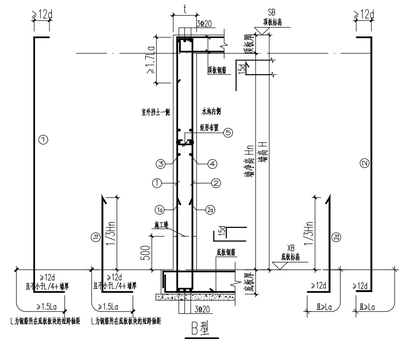


B型

注：1、在人防区，图中锚固长度L_a应为人防锚固长度L_aF。
2、仅在人防区时⑤号筋采用梅花型布置，其余采用矩形布置。
3、地下室顶板、底板与墙体施工缝处交接处做法详
详地下室结构设计总说明。

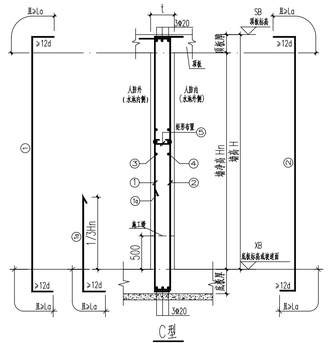


C型

注：1、在人防区，图中锚固长度L_a应为人防锚固长度L_aF。
2、仅在人防区时⑤号筋采用梅花型布置，其余采用矩形布置。
3、地下室顶板、底板与墙体施工缝处交接处做法详
详地下室结构设计总说明。

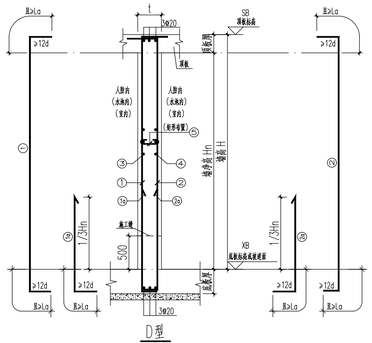


D型

注：1、在人防区，图中锚固长度L_a应为人防锚固长度L_aF。
2、仅在人防区时⑤号筋采用梅花型布置，其余采用矩形布置。
3、地下室顶板、底板与墙体施工缝处交接处做法详
详地下室结构设计总说明。

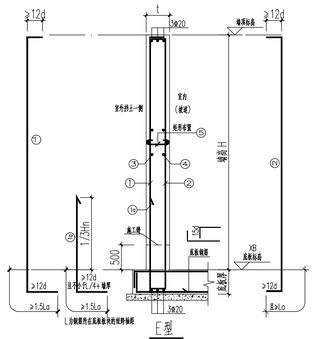

F型

注：1、在人防区，图中锚固长度L_a应为人防锚固长度L_aF。
2、仅在人防区时⑤号筋采用梅花型布置，其余采用矩形布置。
3、地下室顶板、底板与墙体施工缝处交接处做法详
详地下室结构设计总说明。

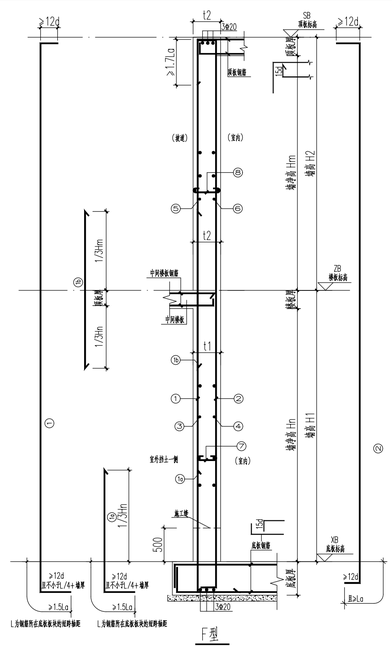

F型


注：1、在人防区，图中锚固长度L_a应为人防锚固长度L_aF。
2、仅在人防区时⑤号筋采用梅花型布置，其余采用矩形布置。
3、地下室顶板、底板与墙体施工缝处交接处做法详
详地下室结构设计总说明。

地下室墙体明细表1：


墙体编号	类型	底板标高 XB(m)	楼板标高 ZB(m)	顶板标高 SB(m)	墙厚 t(mm)	墙厚 t2(mm)	墙体配筋 ①	①a	②	②a	③	④	⑤
WQ1	A	-5.500		-1.300	300		φ14@140	φ16@140	φ14@140		φ12@150	φ12@150	φ6@560x600(矩形布置)
WQ1a	A	-5.500		-1.300	300		φ12@150	φ16@150	φ14@150		φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)
WQ1b	A	-5.500		-1.300	300		φ12@130	φ16@130	φ14@130		φ12@150	φ12@150	φ6@520x600(矩形布置)
WQ2	A	-5.600		-1.000	300		φ14@150	φ18@150	φ16@150		φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)
WQ2a	A	-5.600		-1.000	300		φ12@150	φ16@150	φ14@150		φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)
PDWQ1	A	坡道底板面		详顶板	300		φ12@150	φ10@150	φ12@150		φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)
PDWQ2	E	坡道板面		-0.500	300		φ12@150	φ14@150	φ12@150		φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)
PDWQ3	E	坡道板面		0.500	250		φ10@150		φ10@150		φ10@150	φ10@150	φ6@600x600(矩形布置)
SCWQ1	B	-5.400		-1.000	300		φ14@150	φ16@150	φ14@150		φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)
SCQ1	C	详底板		详顶板	300		φ12@150		φ12@150		φ12@180	φ12@180	φ6@600x540(矩形布置)
SCQ2	C	详底板		详顶板	300		φ12@180	φ10@180	φ12@180		φ12@180	φ12@180	φ6@540x540(矩形布置)
SCQ3	C	详底板		详顶板	300		φ12@180		φ12@180		φ12@180	φ12@180	φ6@540x540(矩形布置)
RFSCQ1	C	详底板		详顶板	350		φ14@130	φ14@130	φ14@130		φ14@170	φ14@170	φ6@390x540(矩形布置)
RFWQ1	A	-5.500		-1.300	300		φ14@130	φ18@130	φ16@130		φ12@150	φ12@150	φ6@390x450(梅花形布置)
RFWQ1a	A	-5.500		坡道板面	300		φ12@150		φ12@150		φ12@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)
LKQ1	C	-5.500		详顶板	300		φ12@150		φ12@150		φ12@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)
LKQ2	C	-5.500		详顶板	300		φ12@150	φ10@150	φ12@150		φ14@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)
LKQ3	C	-5.500		详顶板	300		φ12@130	φ16@130	φ16@130		φ12@150	φ12@150	φ6@390x450(梅花形布置)
LKQ4	C	-5.500		-1.300	350		φ14@160	φ18@160	φ18@160		φ14@170	φ14@170	φ6@320x340(梅花形布置)
LKQ5	C	-5.500		详顶板	350		φ14@140		φ14@140		φ14@140	φ14@140	φ6@420x420(梅花形布置)
RFNQ1	D	-5.500		详顶板	300		φ12@150		φ12@150		φ12@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)
RFNQ2	D	-5.500		-1.000	300		φ12@130	φ16@130	φ16@130		φ12@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)
RFNQ3	D	-5.500		-1.300	300		φ12@150	φ16@150	φ16@150		φ12@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)
RFNQ4	D	-5.500		详顶板	350		φ14@140		φ14@140		φ14@140	φ14@140	φ6@420x420(梅花形布置)
NQ1	D	-5.500		0.000	200		φ10@180		φ10@180		φ10@180	φ10@180	φ6@540x540(矩形布置)

地下室墙体明细表2：
（墙顶标高详见顶板标高，当墙底或墙顶有高差板时，墙高取至较低墙底板或较高的墙顶板标高。）


墙体编号	类型	底板标高 XB(m)	楼板标高 ZB(m)	顶板标高 SB(m)	墙厚 t1(mm)	墙厚 t2(mm)	墙体配筋 ①	①a	①b	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
RFPDWQ1	F	-5.500	坡道面标高	详顶板	300	300	φ12@150	φ12@150	φ10@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)	φ6@450x450(梅花形布置)
RFPDWQ2	F	-5.500	坡道面标高	详顶板	300	300	φ12@150			φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ6@450x450(梅花形布置)	φ6@450x450(梅花形布置)
PDWQ4	F	-5.500	坡道面标高	详顶板	300	300	φ12@150			φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)	φ6@600x600(矩形布置)
PDWQ5	F	-6.000	坡道面标高	详顶板	300	300	φ12@150	φ10@150		φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)	φ6@600x600(矩形布置)
SCWQ2	F	详底板	坡道面标高	详顶板	300	300	φ12@150			φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ12@150	φ6@600x600(矩形布置)	φ6@600x600(矩形布置)




地下室侧壁与剪力墙交接处做法大样




地下室墙顶有高差时的墙顶构造大样




洞口预埋件




人防墙墙身拉结筋示意图
（注：拉结筋长度应能拉住最外层受力钢筋）



地下室墙顶有高差时的板构造大样
注：墙钢筋伸至最顶部



地下室墙底有高差时的板构造大样
注：墙钢筋伸至最底部

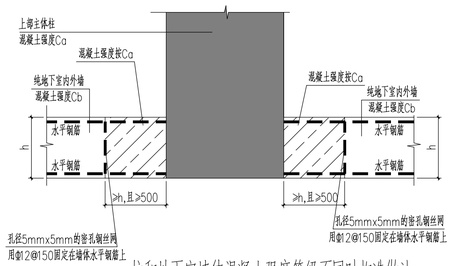

柱和地下室墙体混凝土强度等级不同时构造做法

注：
1、地下室顶板、底板与墙体施工缝处交接处做法详地下室结构设计总说明。
2、地下室墙表中的墙顶标高应配合顶板、底板的结构平面图施工。
3、地下室外墙、水池墙采用C30密实性防水混凝土，抗渗等级为P8。

修改记录：

福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司
证书编号：A135003677　A235003674
资质范围：建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135003677
有效期至：2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：张玉林
注册号：3500367-001
有效期：至2028年08月03日

注册执业章

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓　名：郑伟锐
注册号：3500367**S005
有效期：至2025年05月20日

建设单位：
宁德东侨一建工程建设有限公司

工程名称：
东侨两业融合中心项目

职　责	姓　名	签　名
审　定	陈云辉	
项目负责人	张玉林	
项目经理	叶　霞	
专业负责人	郑伟锐	
审　核	杨　煌	
校　对	郑伟锐	
设　计	郑文辉	

福建省建设工程施工图审查专用章
房建一类 13024

图名：地下室墙身大样图

工程编号	2026-18	版　别	1.00
图　别	结施	图　号	08
日　期	2026年09月　日		