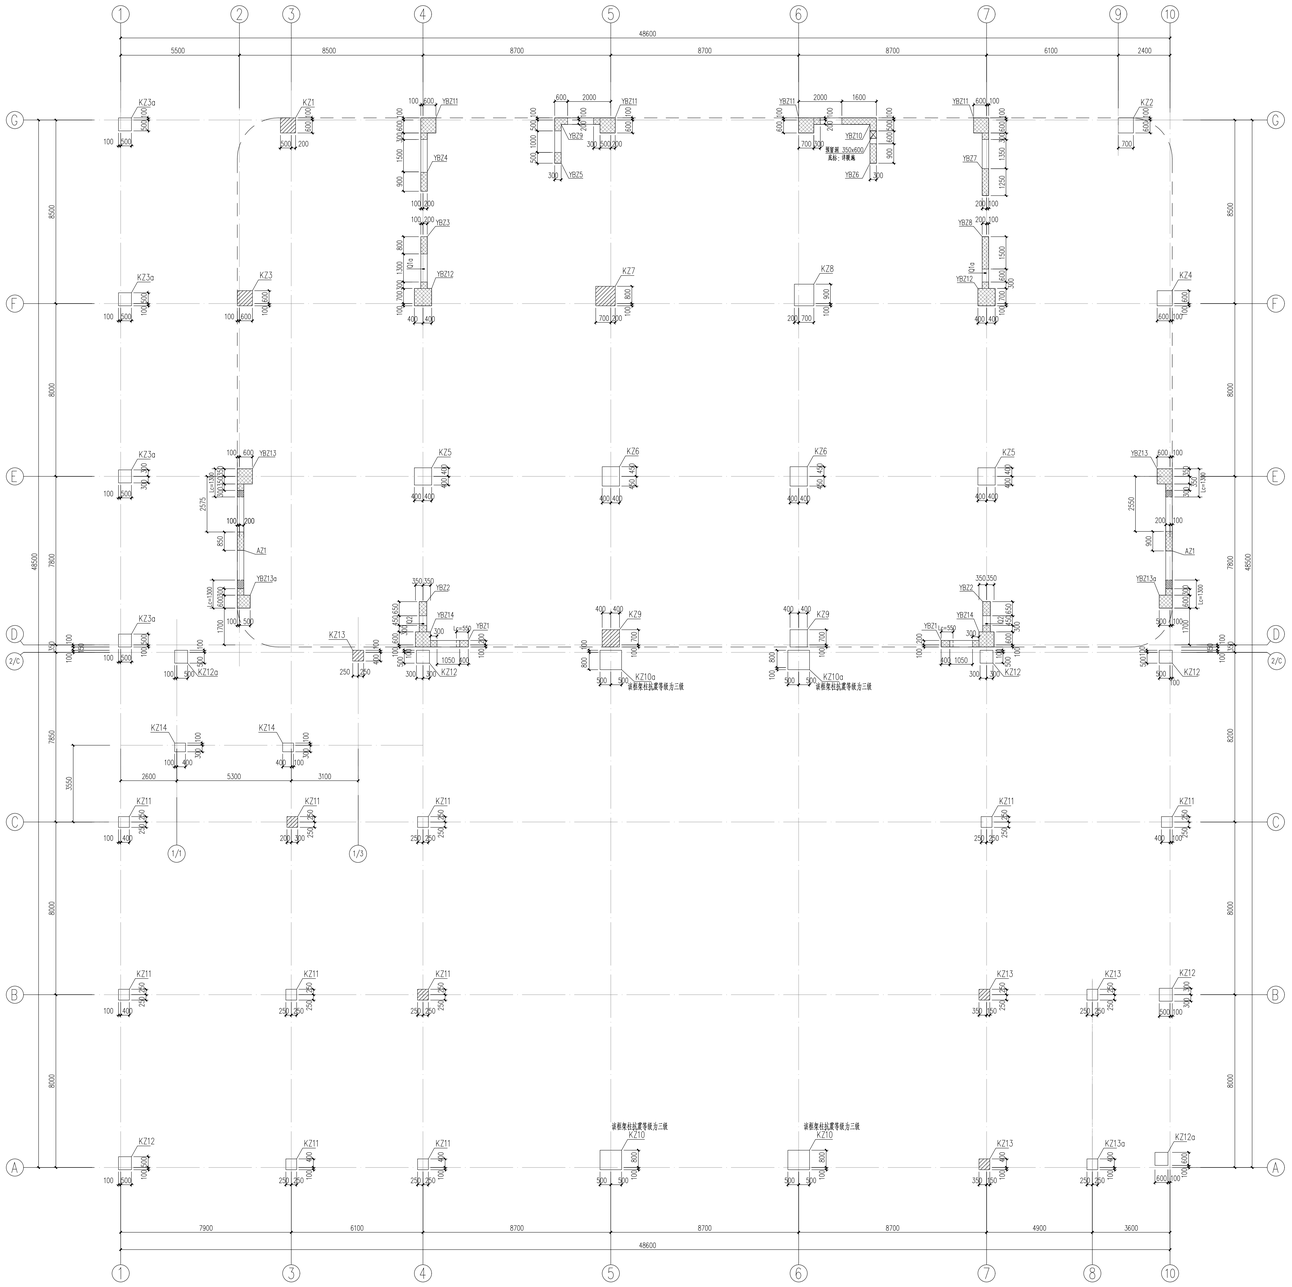


二层墙柱平面图 1:100

剪力墙柱表


名称	YBZ1	YBZ2	YBZ3	YBZ4; YBZ6
标高	5.950~10.950	5.950~10.950	5.950~10.950	5.950~10.950
纵筋	8⌀14	10⌀18	12⌀16	14⌀16
箍筋	⌀10@100	⌀12@120	⌀10@100	⌀10@100
名称	YBZ5	YBZ7	YBZ8	YBZ9
标高	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450
纵筋	10⌀14	16⌀18	20⌀18	16⌀16
箍筋	⌀10@100	⌀10@100	⌀10@100	⌀10@100
名称	YBZ10	YBZ11; YBZ13	YBZ12	YBZ13a
标高	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450
纵筋	26⌀18	21⌀20	23⌀22	19⌀20
箍筋	⌀10@100	⌀12@100	⌀12@100	⌀12@100
名称	YBZ14	AZ1	AZ2	
标高	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	
纵筋	26⌀20	12⌀14	14⌀14	
箍筋	⌀12@100	⌀8@100	⌀8@100	


剪力墙身表


编号	标高	墙厚	水平分布筋	垂直分布筋	拉筋(双向)
Q1(2排)	5.950~10.450	300	⌀10@150	⌀10@150	⌀6@600
Q2(2排)	5.950~10.450	350	⌀12@200	⌀12@200	⌀6@600
Q3a(2排)	5.950~10.450	300	⌀14@200	⌀10@150	⌀6@600

柱墙设计说明：

1. 构件编号仅属本层，本图采用平面整体表示法表示，制图规则及构造详图见标准图22G101-1。
2. 墙柱箍筋复合方式详22G101-1。
   拉筋应合理的拉筋应聚集钢筋并勾住封闭箍和纵筋；拉筋的直径及间距同外围箍筋。
3. 墙柱箍筋构造详图见22G101-1。
4. 未注明拔心区箍筋加密区。
   图中节点拔心区高度h1是指普遍存在的情况，具体到每一个节点拔心区时，
   应方相交于该节点的最高梁的上皮至最低梁的下皮。
5. 图中柱布有“▨”表示柱箍筋全长加密@100。
6. 混凝土墙上预留洞口尺寸和外伸位置见相应设备详图。
   剪力墙洞口补强构造做法详22G101-1第2-32页,洞口每侧补强钢筋方2⌀14。
   所有预留孔洞及预埋点管等应与相关专业图纸核对无误后，由专业人员指导施工，不得后凿。
7. 未注明处，混凝土墙同轴线居中布置。
8. 除特别说明外，混凝土剪力墙每层均设置暗梁，
   暗梁顶面标高同该楼层结构标高，具体做法详梁图。
9. 未注明剪力墙均为Q1
10. 未提的带状钢筋长度及构造做法详图集(22G101-1)。
    (2⌀25并筋的锚固长度按等效直径⌀35)







剪力墙约束边缘构件非阴影区配筋大样

非阴影区内竖向钢筋直径及间距，箍筋同墙身竖向钢筋

层号	结构标高(m)	层高(mm)	墙、柱砼强度等级	梁、板砼强度等级
屋面	84.950			
屋面层	78.950	6000		
19	74.950	4000		
18	70.950	4000	C30	
17	66.950	4000		
16	62.950	4000		
15	58.950	4000	C35	
14	54.950	4000		
13	50.950	4000		
12	46.950	4000	C40	
11	42.950	4000		
10	38.950	4000		
9	34.950	4000	C45	
8	30.950	4000		
7	26.950	4000		
6	22.950	4000		
5	18.950	4000	C50	C30
4	14.950	4000		
3	10.450	4500		
2	5.950	4500	C55	
1	地下室顶板面	按实际		
-1	基础面	按实际		

楼层结构标高、建筑层高、混凝土强度等级明细表

(结构标高=建筑标高-面修层厚度50mm)
(钢筋锚固地下室同表)

二层框架柱详图

名称	KZ1	KZ2	KZ3	KZ3a	KZ4	KZ5	KZ6	KZ7	KZ8	KZ9	KZ10	KZ10a	KZ11;KZ13 (KZ13a)	KZ12 (KZ12a)	KZ14
标高	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~14.950	5.950~14.950	5.950~10.450	5.950~10.450	5.950~10.450
箍筋	⌀10@100	⌀10@100/200	⌀10@100	⌀8@100	⌀10@100/200	⌀10@100/200	⌀10@95	⌀10@90	⌀12@100	⌀10@100	⌀10@85 抗震等级三级，混凝土强度等级C30	⌀10@85 抗震等级三级，混凝土强度等级C30	⌀8@100/200 (⌀10@100) 抗震等级三级，混凝土强度等级C30	⌀8@100/200 (⌀10@90) 抗震等级三级，混凝土强度等级C30	⌀10@100 抗震等级三级，混凝土强度等级C30

福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
证书编号：A135003677　A235003674
资质范围：建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质：建筑工程甲级
有效期至：2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：张玉林
注册号：35003367-001
有效期：至2028年08月03日

注册执业章

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓　名：郑伟锐
注册号：35003677-S005
有效期：至2025年05月29日

建设单位：宁德东侨一建工程建设有限公司

工程名称：东侨再业融合中心项目

职　责	姓　名	签　名
审　定	陈云辉	
项目负责人	张玉林	
项目经理	叶　霞	
专业负责人	郑伟锐	
审　核	杨　煌	
校　对	郑伟锐	
设　计	姚　蓝	

图名：二层墙柱平面图

工程编号	2026-18	版　别	1.00
图　别	结施	图　号	15
日　期	2026 年09 月　日		

修改记录：